



Microstation met pomp PMST


Met thermostaat behoefte van Lage Temperatuur Verwarming
(1 tot 2verwarmingsgroepen)

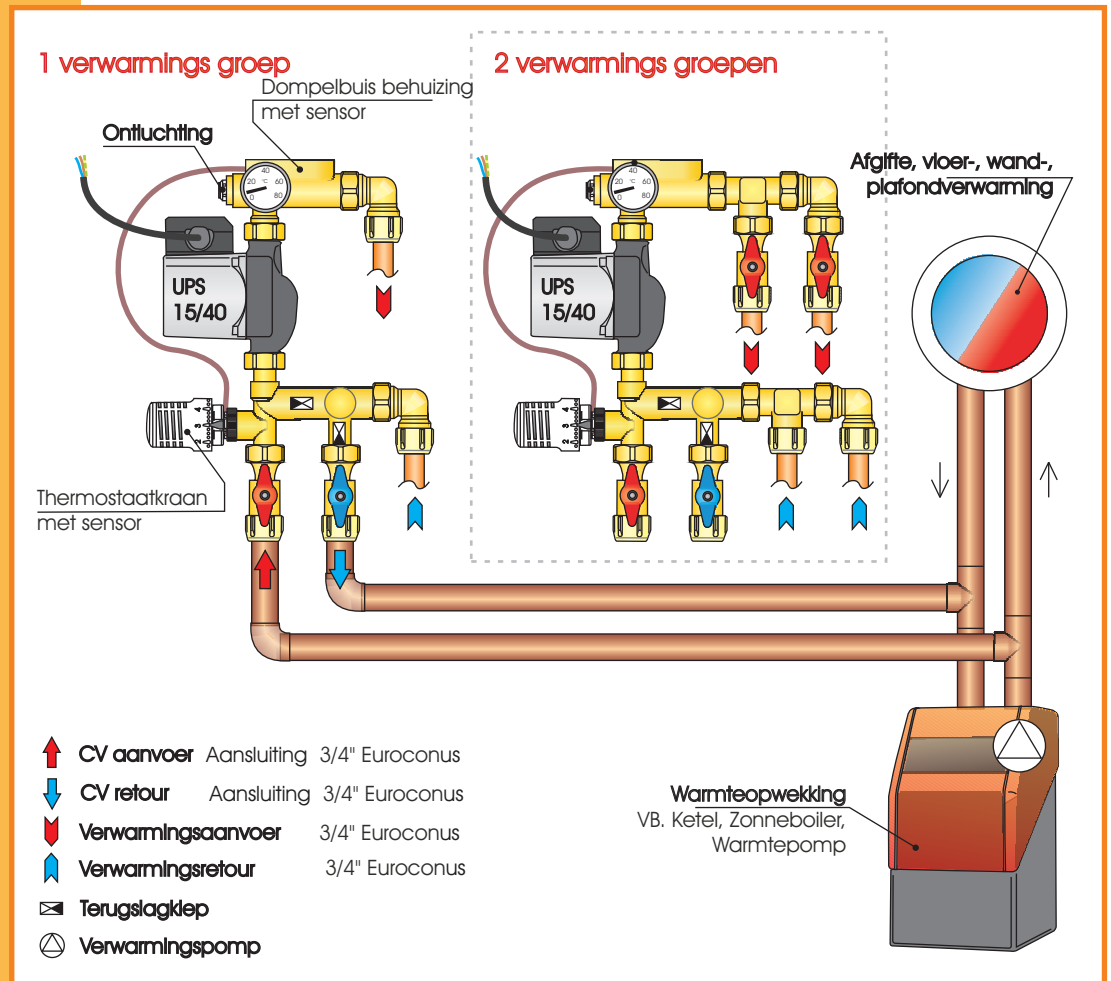

Opvoer hoogte van de PMST pompGrundfos UPS15/40

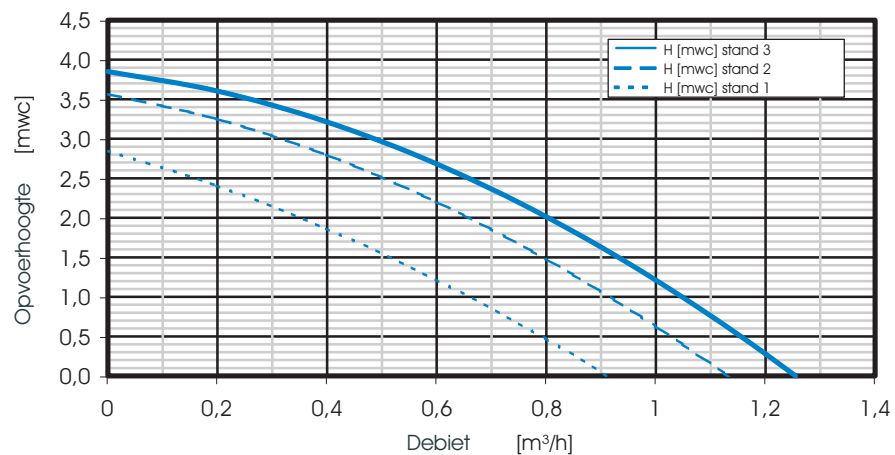

Instellen van de Thermostaatkraan



Let op CV aanvoer ↑ temperatuur moet 10 Khoger zijn dan de Ingestelde thermostaattemperatuur (=aanvoer vloer-, plafond-, ↓ wandverwarming)

De tempoeratuur kan traploos tussen de 20-70°C ingesteld worden
De weergave 1-7 op de handbediening komt overeen met onderstaande waarden.

1	2	3	4	5	6	7
20 °C	28 °C	37 °C	45 °C	53 °C	62 °C	70 °C